Sparren — gegen Abheben zu sichern gem. DIN 1055 Bl. 4 Abschnitt 3

Klemmabnahme: [redacted]

ERDGESCHOSS

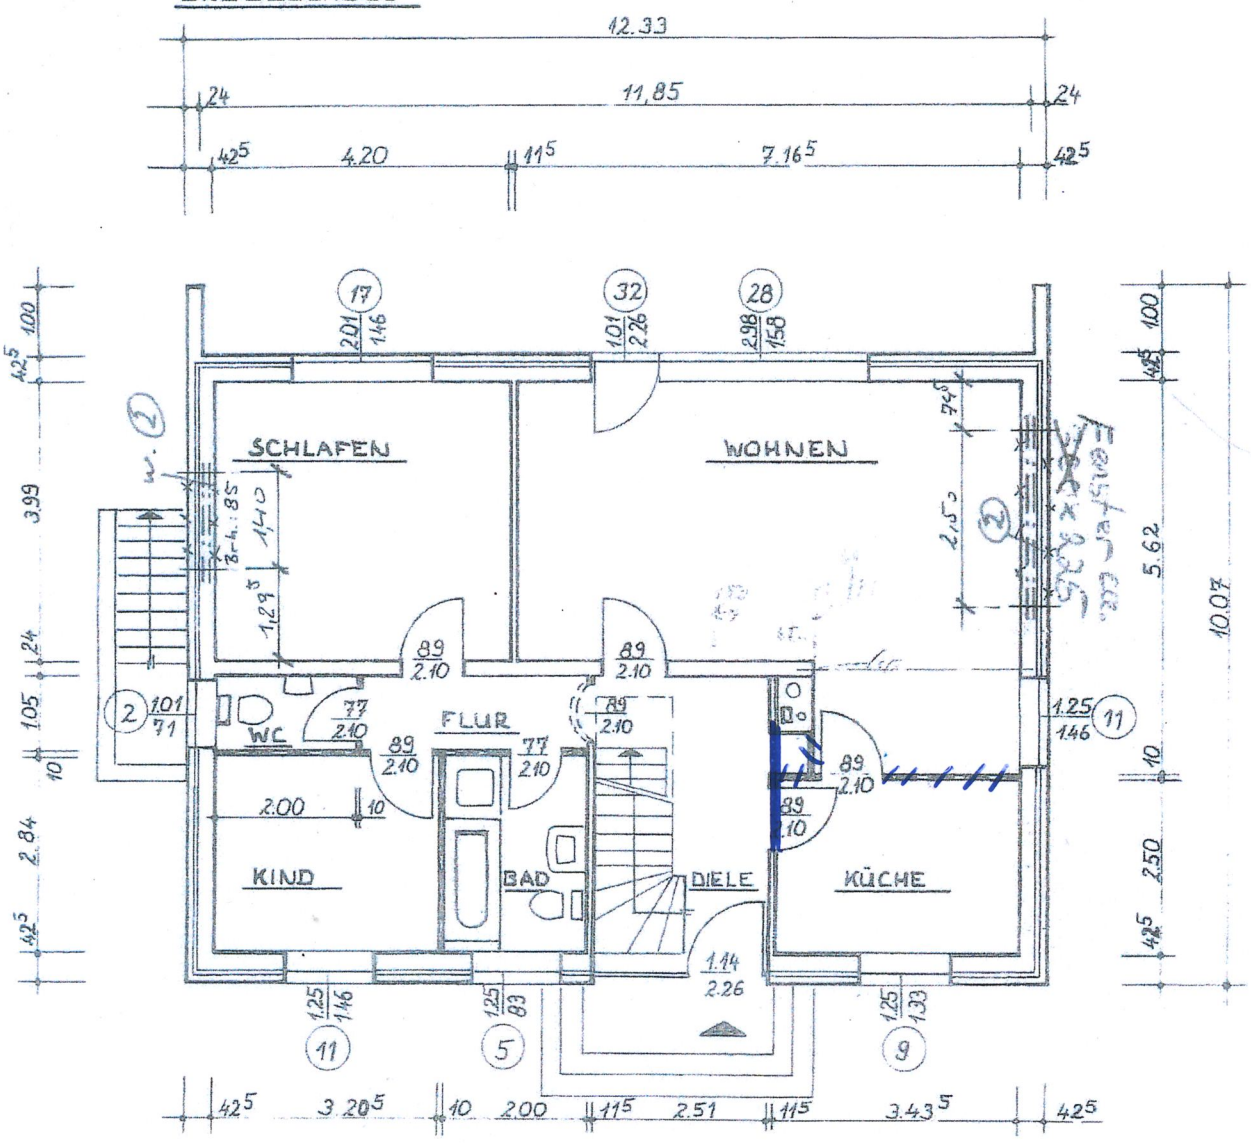

ROLLÄDEN AN ALLEN FENSTERN IM ERDGESCHOSS

neu

abbruch

für die statik:

[redacted]

pos. (2): 2HE 100-A,
AL ≥ 15cm in mörtelbett III.

22-9-2022

/25 B 25 | Bei Stahlbetondecken:
... Bü ...
chträglich
landfläche
unter aufgehendem Außenmauerwerk Q 131 oder Restmauerwerk oben
über Querwänden: 0,6 Feld über L/4 nach jeder Seite
Öffnungssteinwechsel: 2 ϕ 12 BST 420/500 unten
Öffnungswechsel: 2 ϕ 12 BST 420/500 unten
Balkonrandeinfassung: 2 ϕ 12 BST 420/500 Bü ϕ 6/17

Ringanker in Leca-U-Schale b/d 24/25
[illegible] 12 BST 420/500 B 15
[illegible] mit Zangenlage Giebelanker im Ringb.
Bei [illegible]balkendecken jeden 2. Balken mit dem [illegible] fest verbinden